



Tento dokument je vlastnictvím společnosti GACC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele a autora není dovoleno.

GACC s.r.o.

TECHNICKÁ DOKUMENTACE EXTERNÍHO SNÍMAČE S126C

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------------|--------|--|
| Výtisk číslo: | | | | | |
| Zpracoval za společnost: | | | | | |
| Ověřil: | | | | | |
| Schválil: | | | | | |
| Funkce | Výroba | Funkce | | Funkce | |
| Jméno | Ing. Vladimír Adamec | Jméno | | Jméno | |
| Datum | 01.03 2009 | Datum | | Datum | |
| Podpis | | Podpis | | Podpis | |
| Rozdělovník: | | | Seznámení s dokumentem: | | |
| Představitel managementu pro jakost | | | Jednatel společnosti Zaměstnanci | | |
| Funkce: | | | Jméno: | | |



| | |
|---------------|------------|
| Strana | 2 / 7 |
| Revize/ změna | 0 / 0 |
| Počet příloh | 0 |
| Účinnost od: | 01.03 2009 |

Obsah


| | |
|--|----------|
| 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE | 3 |
| 1.1 NÁHLED | 3 |
| 2. PARAMETRY | 3 |
| 2.1 TECHNICKÉ PARAMETRY | 3 |
| 2.2 ROZMĚRY A KRYTÍ | 3 |
| 2.3 ÚDRŽBA | 3 |
| 3. POPIS DESKY SNÍMAČE | 4 |
| 4. 8. PRAVIDLA A DOPORUČENÍ PRO INSTALACI | 5 |
| 4.1 PŘIPOJOVACÍ KABELY | 5 |
| 4.2 INSTALACE NA ZEĎ | 5 |
| 5. ZAPOJENÍ SNÍMAČŮ | 6 |
| 6. NASTAVENÍ SNÍMAČE | 7 |
| 6.1 DIAGNOSTIKA KOMUNIKACE | 7 |



1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Externí snímač karet slouží k identifikace ve venkovním prostředí k přístupové jednotce P530 a P560, a docházkovým terminálům

1.1 Náhled

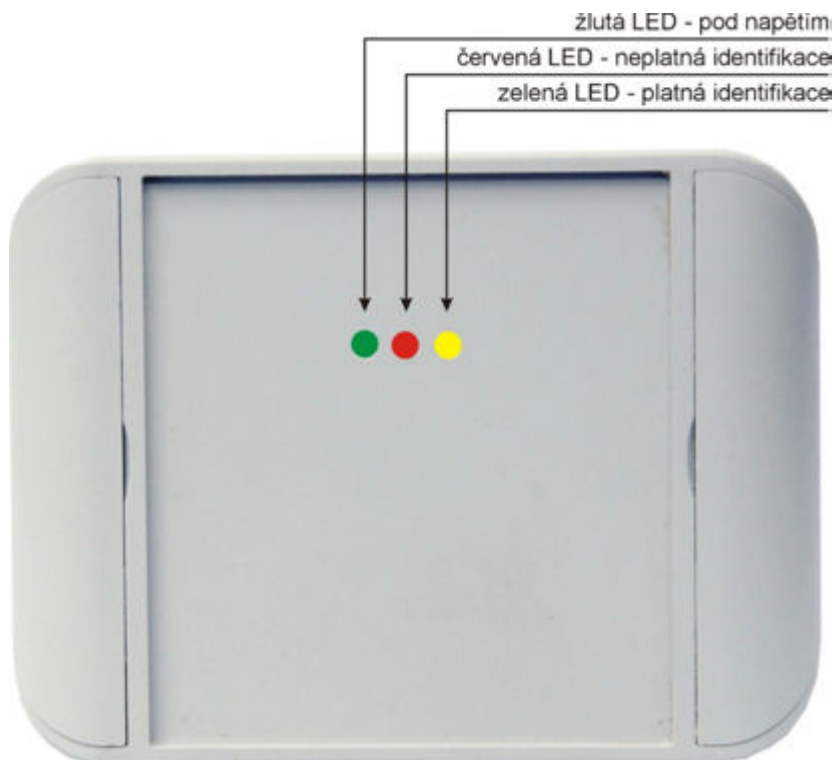

2. PARAMETRY

2.1 Technické parametry

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Napájecí napětí: | 8V až 14V |
| Spotřeba: | 130mA |
| Typ snímacího média: | Bezkontaktní karty, 125 kHz, |
| Délka kódu: | 10 míst |
| Rozhraní: | RS 485 |
| Přenosové parametry: | 9600, n, 8, 1 |
| Signalizace zvuková: | registrace, nefunkční komunikace |
| Barva | RAL 7035 |

2.2 Rozměry a krytí


| | | | |
|----------|--------|--------------------------|-----------------|
| Výška: | 90 mm | Pracovní vlhkost: | max. 65% |
| Šířka: | 120 mm | Délka přívodního kabelu: | max. 300 m |
| Hloubka: | 50 mm | Materiál krytu: | ABS (UL 94 V-0) |
| Krytí: | IP 66 | | |

2.3 Údržba



Povrch přístroje lze čistit pouze navlhčenou textilií se slabým obsahem saponátu.
V žádném případě se nemohou používat agresivní prostředky jako např. ředidla.

3. POPIS DESKY SNÍMAČE

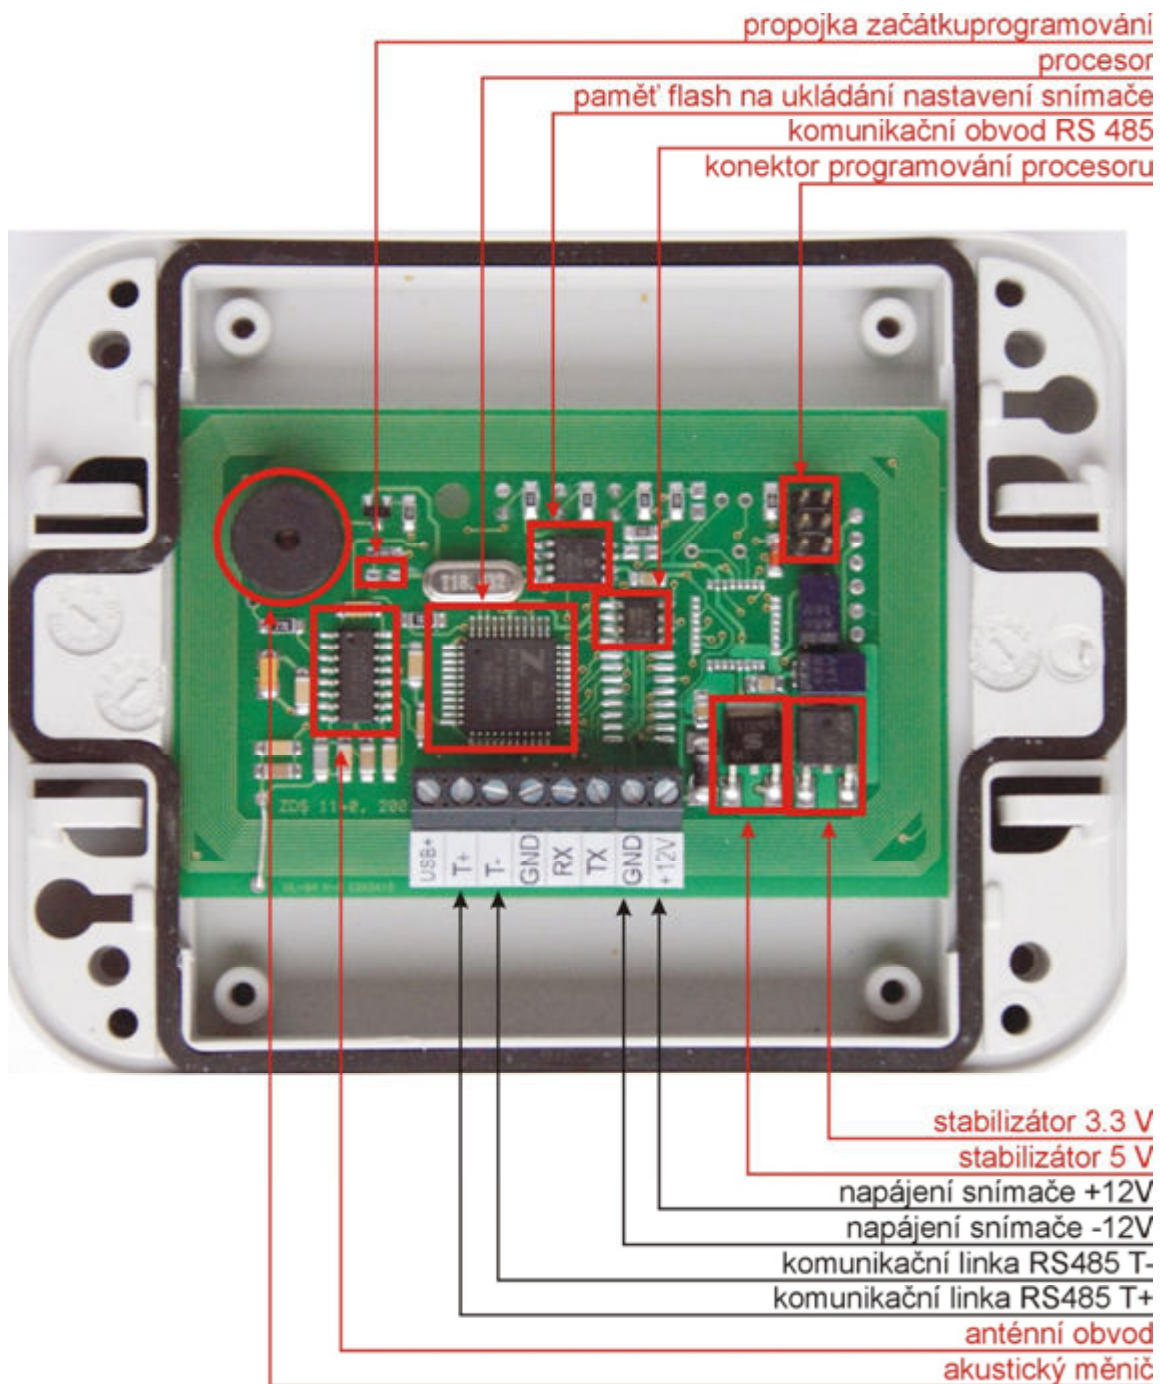


4. 8. PRAVIDLA A DOPORUČENÍ PRO INSTALACI

4.1 Připojovací kabely

Doporučený kabel pro vedení komunikace a napájení je počítačový typ UTP, FTP, STP F-STP 4 x 2 x 0,5. Vedený nejlépe v chráničce nebo krycí liště. Použijte vždy vodiče v párech


4.2 Instalace na zeď

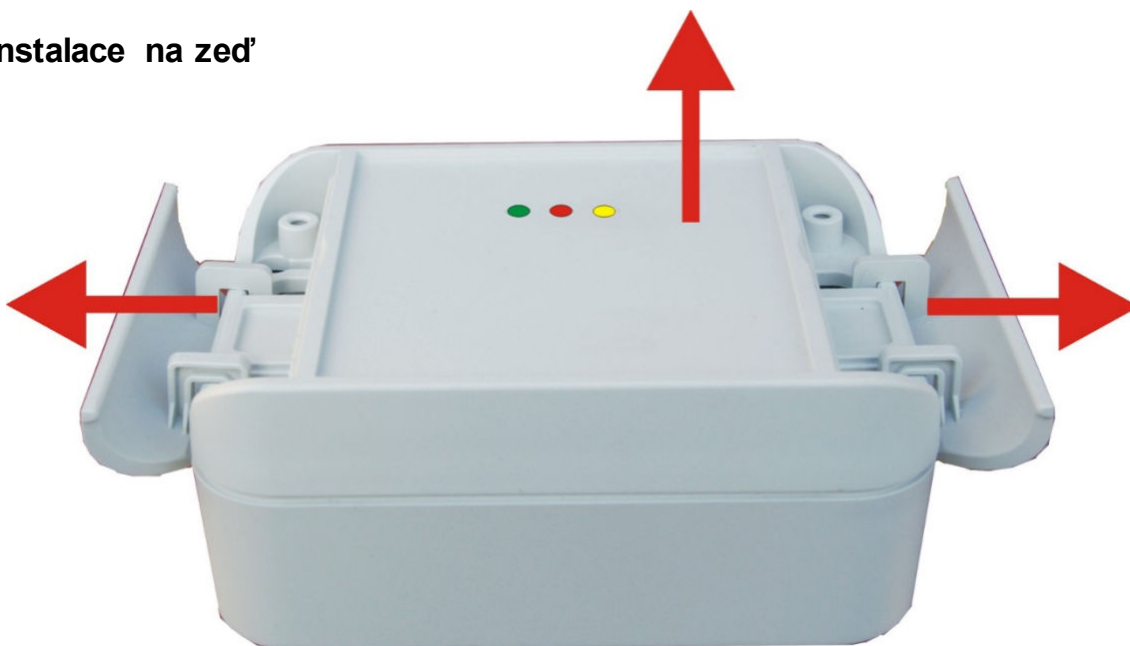

Otevření krabičky

Na obou stranách musíte odklopit ve směru šipek kryty šroubů plastového víka.


Víko uvolníte odšroubováním 4 šroubů.

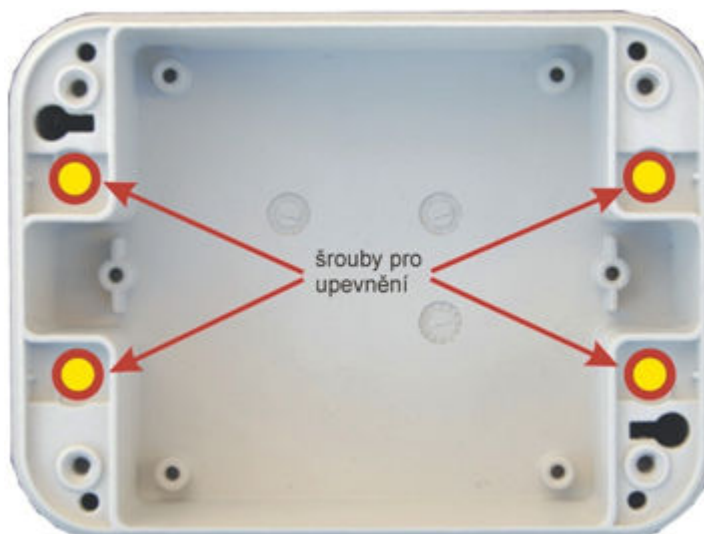

Upevnění dna krabičky na podklad (zeď)



5. ZAPOJENÍ SNÍMAČŮ.

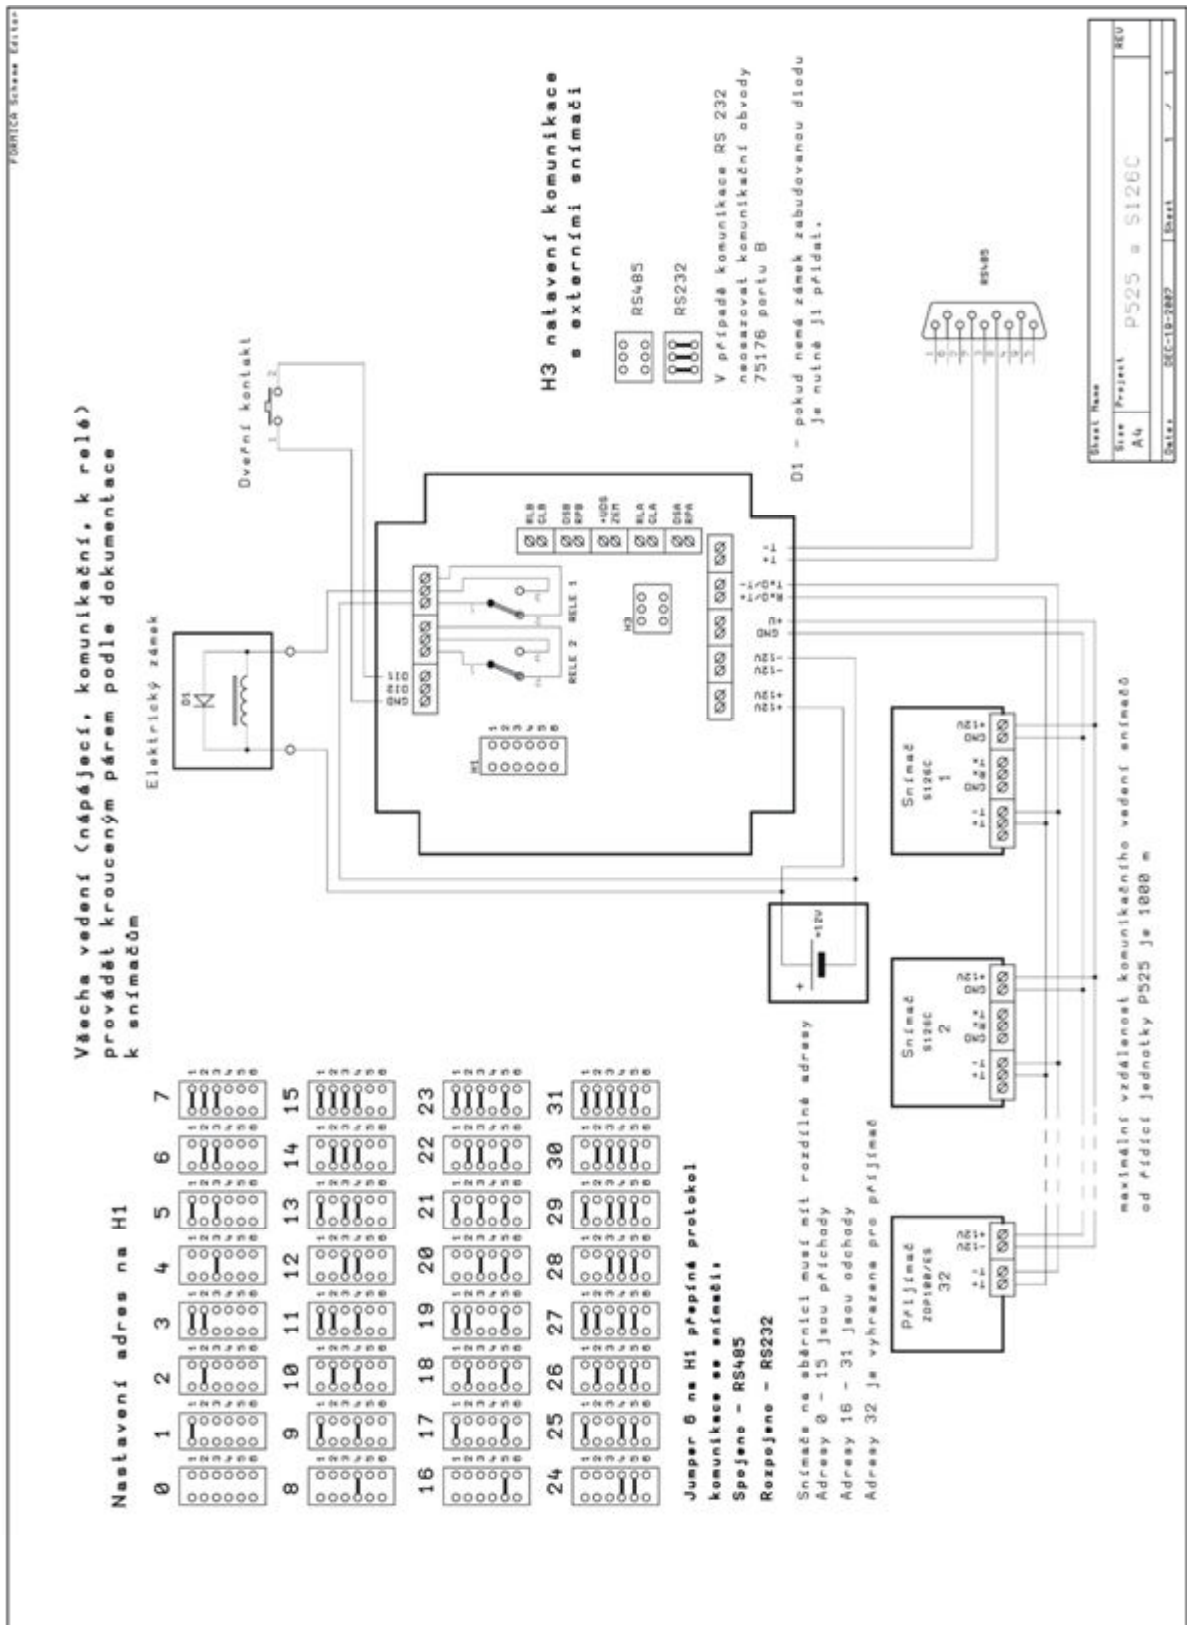



| | |
|---------------|------------|
| Strana | 7/7 |
| Revize/ změna | 0/0 |
| Počet příloh | 0 |
| Účinnost od: | 01.03 2009 |

6. NASTAVENÍ SNÍMAČE

U snímače S126 osazených deskou ZDS 1140 se nastavuje pouze adresa snímače, která musí být na společné sběrnici jedinečná (nesmí mít dva snímače stejnou adresu)

Snímač se uvede do programovacího režimu krátkým zkratováním propojky „začátku programování“ (viz. popis desky).

Po uvolnění zkratu propojky začnou blikat LED červená (prostřední) a zelená (levá krajní). Blikání znamená:

- červená indikuje desítkovou část adresy (0 neblinká, 10 bliká jednou, 20 bliká 2x, 30 bliká 3x (blikání znamená 3x krátce, pak pauza a to se opakuje až do ukončení programování)
- zelená indikuje jednotkovou část adresy 0 neblinká, ...9 bliká 9x (9x krátce, pauza a znovu stále dokola, až do ukončení programování)

Příklad nastavení adresy: adresa 16 bude indikována jedním bliknutím červené LED a 6x bliknutím zelené LED. Po krátké pauze se to opět opakuje až do ukončení programování.

Adresa snímače se mění (zvyšuje o 1) přiložením jakékoliv identifikační karty. Pokud během nastavování adresy přiložíte jinou kartu, adresa bude vynulována (nastavena na 0)

Adresy je možné nastavovat v rozsahu 0 (tovární nastavení) až po 31. Pokud se dostanete výše než 31 jde celý proces od 0.

Programovací režim se ukončí krátkým zkratováním programovací propojky.

6.1 Diagnostika komunikace

Pokud vše pracuje správně svítí žlutá LED indikující, že snímač je pod proudem a pravidelným blikáním zelené LED je indikována jeho správná činnost.

Pokud indikovaný (přečtený) ID prvek (karta, klíčenka,...) je v systému znám, snímač obdrží od řídicí jednotky (P520, P525, P550) informaci o platnosti prvku a indikuje to rozsvícením zelené LED a akusticky.

Pokud je prvek neplatný, tato informace je indikována červenou LED a akusticky.

V případě, že snímač nemohl předat načtenou informaci o ID prvku řídicí jednotce, na krátkou dobu zhasnou červená a zelená LED, po chvíli se obě rozsvítí a ozve se několik rychlých krátkých pípnutí.